

除害施設の維持管理

日常の維持管理が非常に重要です！！



水位計

正しい水位の管理

付着したゴミを除去します



ゴミが付くと動作不良が発生

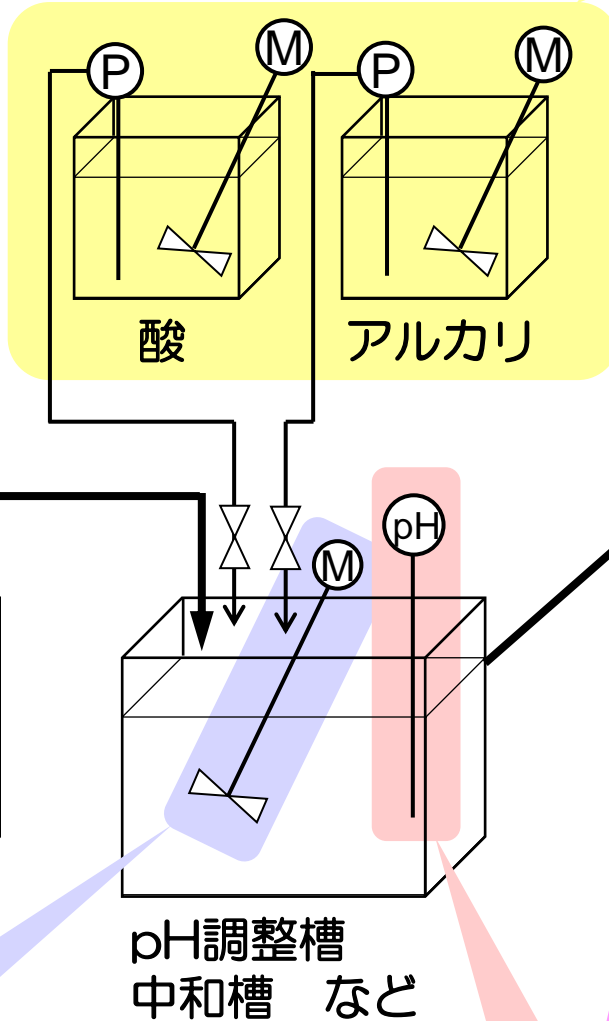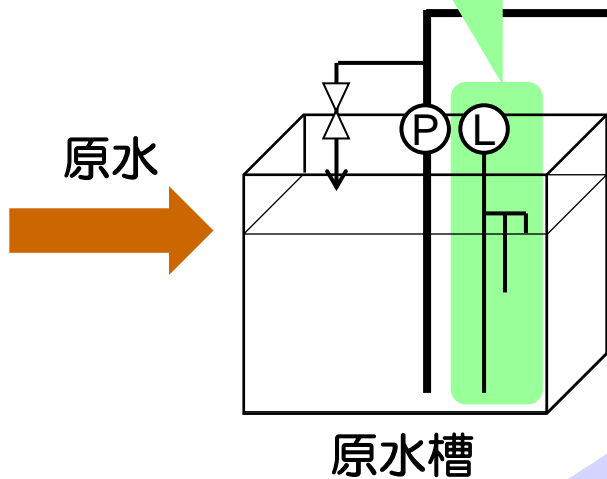


薬品注入設備

薬品注入不足の防止

- ①薬品切れ（補充忘れ）はないか
- ②ポンプ、電磁弁等の故障はないか
- ③配管の詰まりはないか

沈殿槽

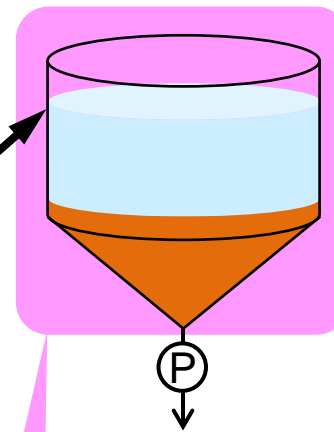

適切な汚泥処理（脱水機等）

- ・脱水ろ液は原水槽に戻す
- ・全量ろ過は初期ろ液に注意

攪拌機

攪拌不足の防止

攪拌が十分にされているかを点検します



故障するとpH調整などに影響

pH計/ORP計

薬品注入不良の防止

毎日の洗淨が必要です
定期的な校正を行い、ズレを防止します
(電極が破損していたら交換)



洗淨不良により汚れが付着したpH計

沈殿槽

汚泥の越流防止

- ①汚泥界面は高くないか
- ②越流水は濁っていないか



汚泥を溜めすぎ、越流した沈殿槽

